


RAPORT POMIARÓW

Wykres prędkości obrotowej narzędzia ISOL EX bez głowicy

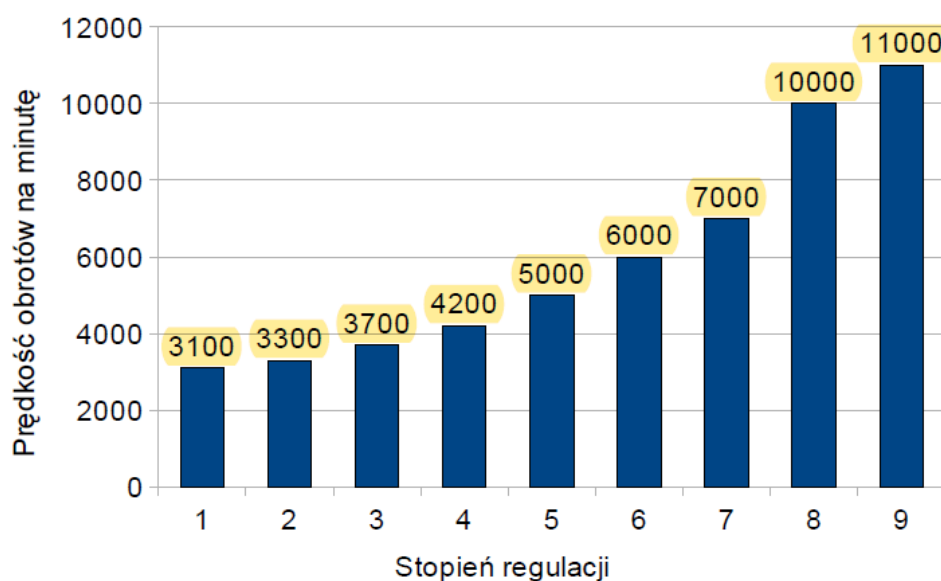

Pomiar mocy

Data wykonania pomiaru 24.11.2010

Narzędzie ISOL EX

Napięcie 230 V

Pobór mocy bez obciążenia max. 70 mA \rightarrow 70 mA x 230 V = 16,1 W \rightarrow 20 W

Pobór mocy przy ściąganiu izolacji z kabla Cu max. 200 mA \rightarrow 200 mA x 230 V = 46 W \rightarrow 50 W

Rodzaj pomiaru UNITEST CHB 3